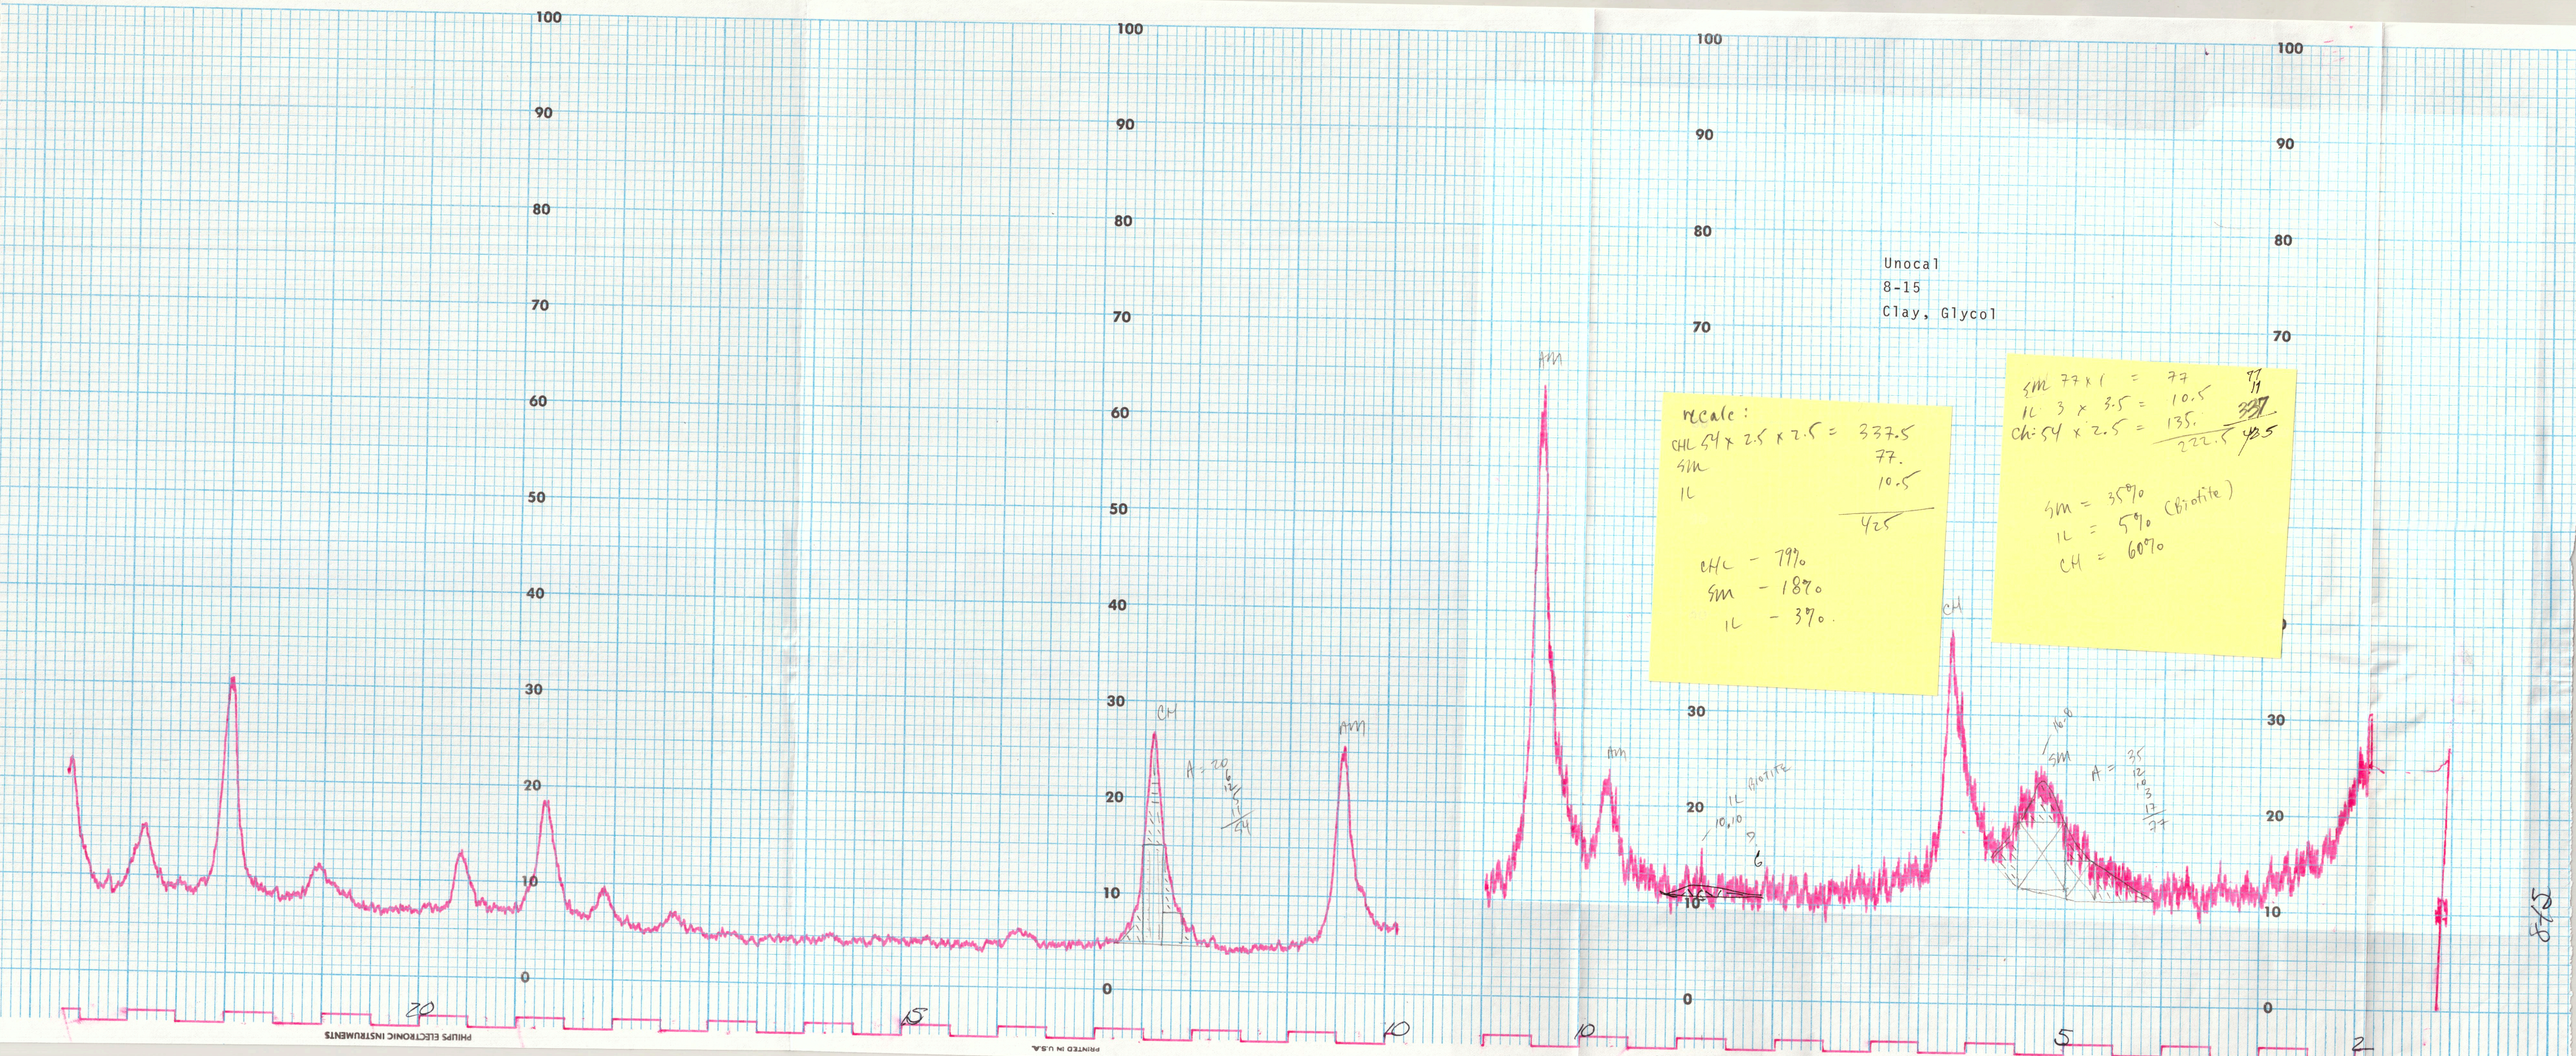
Unocal
8-15
Clay, Glycol
recalc:
CHL 54 x 2.5 x 2.5 = 337.5
SM 77.
IL 10.5
425
CHL - 79%
SM - 18%
IL - 3%.
SM 77 x 1 = 77
IL 3 x 3.5 = 10.5
CH 54 x 2.5 = 135.
222.5
SM = 35%
IL = 5%
CH = 60%
(Biotite)
PHILIPS ELECTRONIC INSTRUMENTS
PRINTED IN U.S.A.
CHART NO. 97000